


Detailblatt 31-900
 Dämmung Wand 22-200: 140mm
 Dämmung Estrichdecke 31-200: 160mm
 Kriterium Oberflächenkondensat

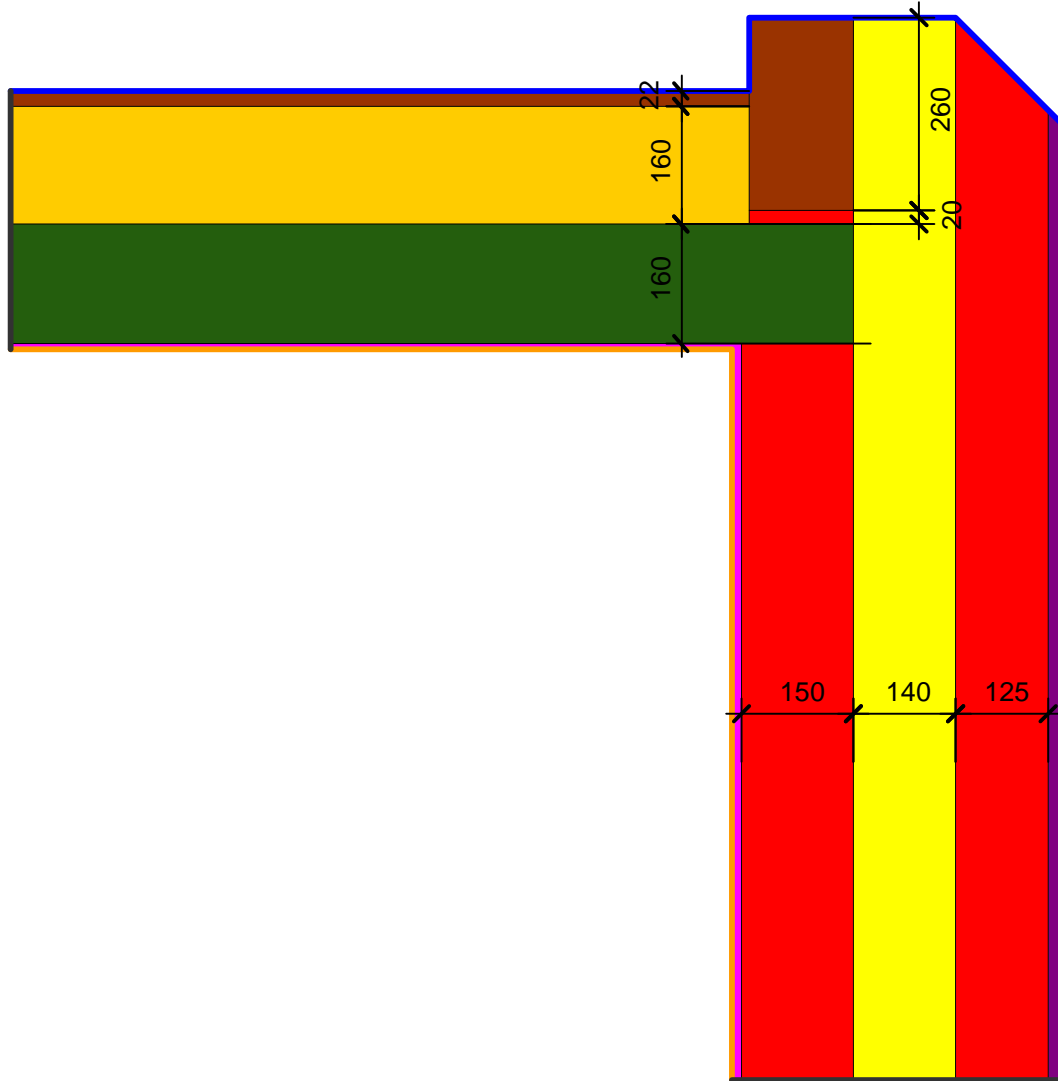


Material	λ [W/(m·K)]
Aussenputz	0.870
Beton armiert (mit 2% Stahl)	2.500
Fichte, Tanne	0.140
Holzspanplatte 600	0.110
ISOVER ISOTHERM GD	0.035
Innenputz	0.700
Modulbackstein Einstein	0.440
PB M 032 032	0.032

Randbedingung	q [W/m ²]	θ [°C]	R [(m ² ·K)/W]	ϵ
Aussenklima	-14.600		0.040	
Innen Obere Raumhälfte		20.000	0.250	
Symmetrie/Bauteilschnitt	0.000			

ISOVER Bautechnik, November 2013

Detailblatt 31-900
 Dämmung Wand 22-200: 140mm
 Dämmung Estrichdecke 31-200: 160mm
 Kriterium Oberflächenkondensat

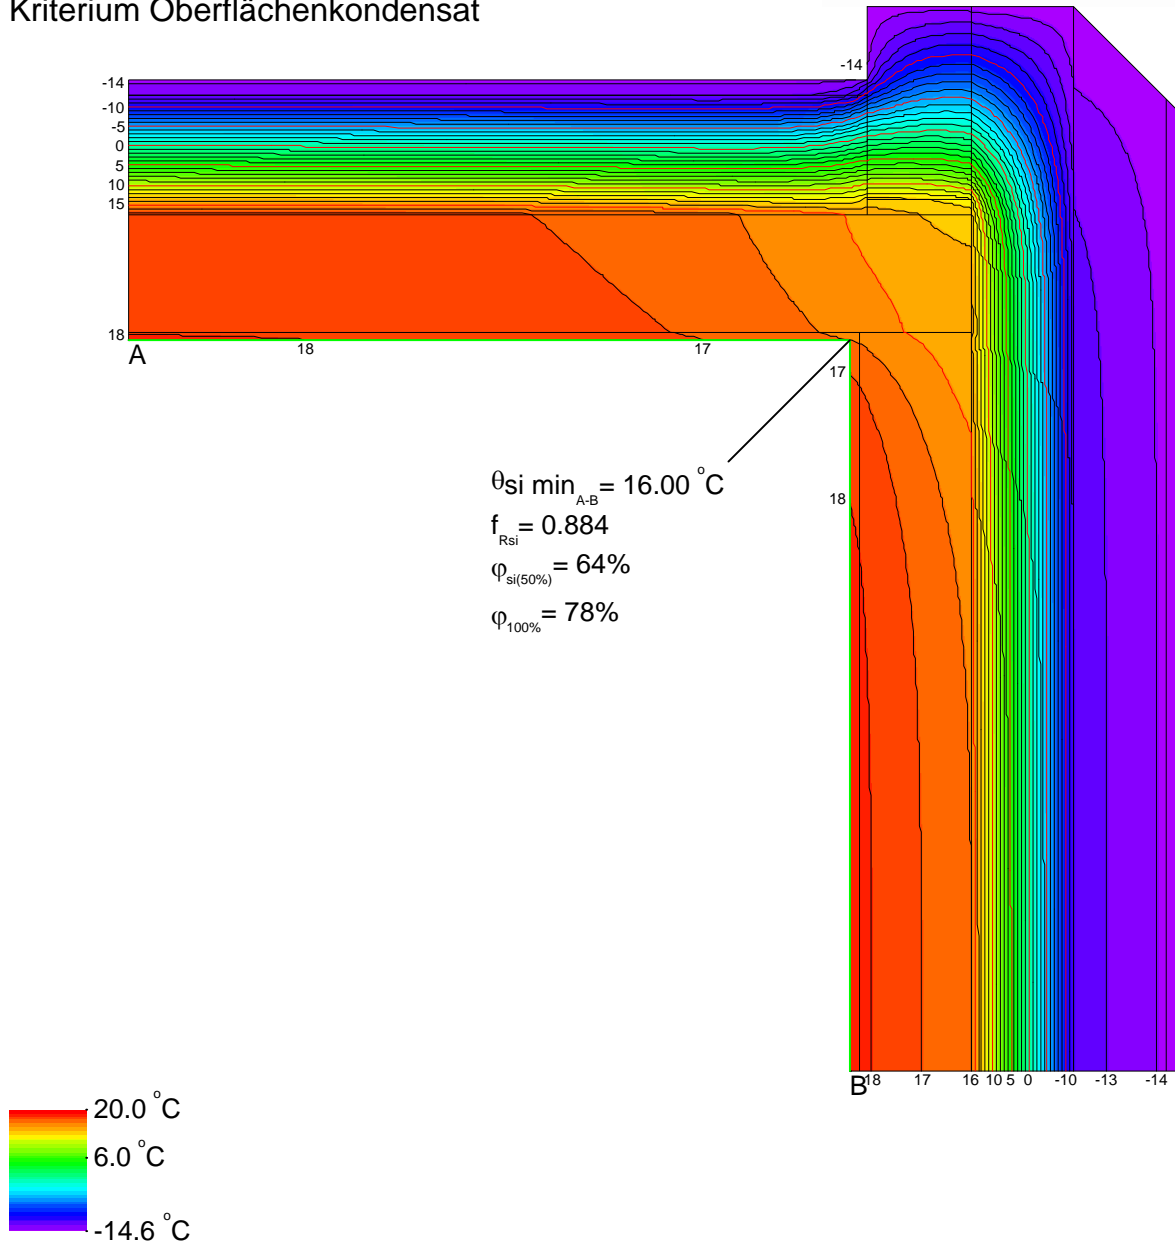

ISOVER Bautechnik, November 2013