




Detailblatt 12-940  
 Dämmung Dach 12-300: 100 + 100mm  
 Kriterium Oberflächenkondensat

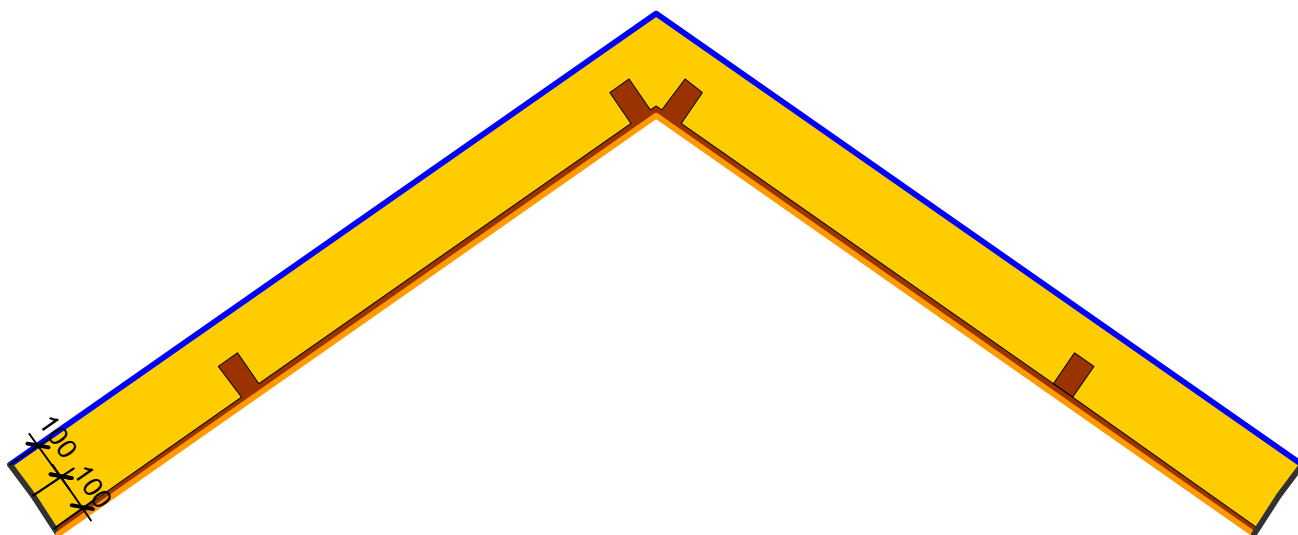

Material	$\lambda$ [W/(m·K)]	Randbedingung	$q$ [W/m <sup>2</sup> ]	$\theta$ [°C]	$R$ [(m <sup>2</sup> ·K)/W]	$\varepsilon$
Fichte, Tanne	0.140	Aussenklima		-14.600	0.040	
ISOVER ISOTHERM 035	0.035	Innen Obere Raumhälfte		20.000	0.250	
		Symmetrie/Bauteilschnitt	0.000			

ISOVER Bautechnik, November 2013

Detailblatt 12-940  
Dämmung Dach 12-300: 100 + 100mm  
Kriterium Oberflächenkondensat

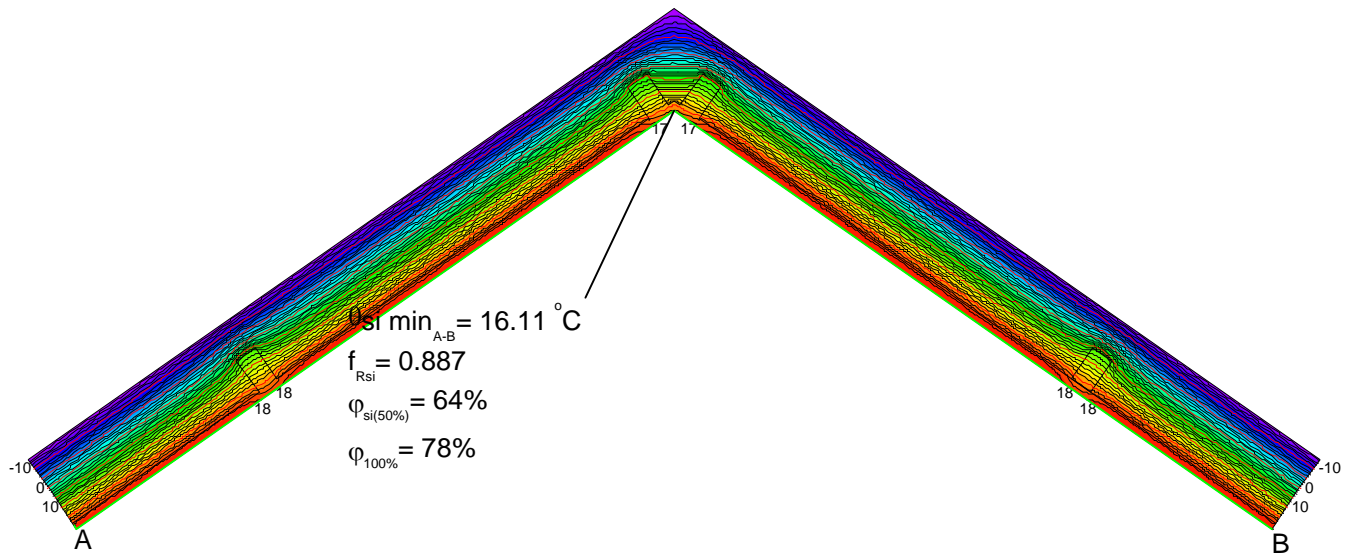

ISOVER Bautechnik, November 2013