




Détail: sablière

Constructions fiches de données 11-120 et 21-100

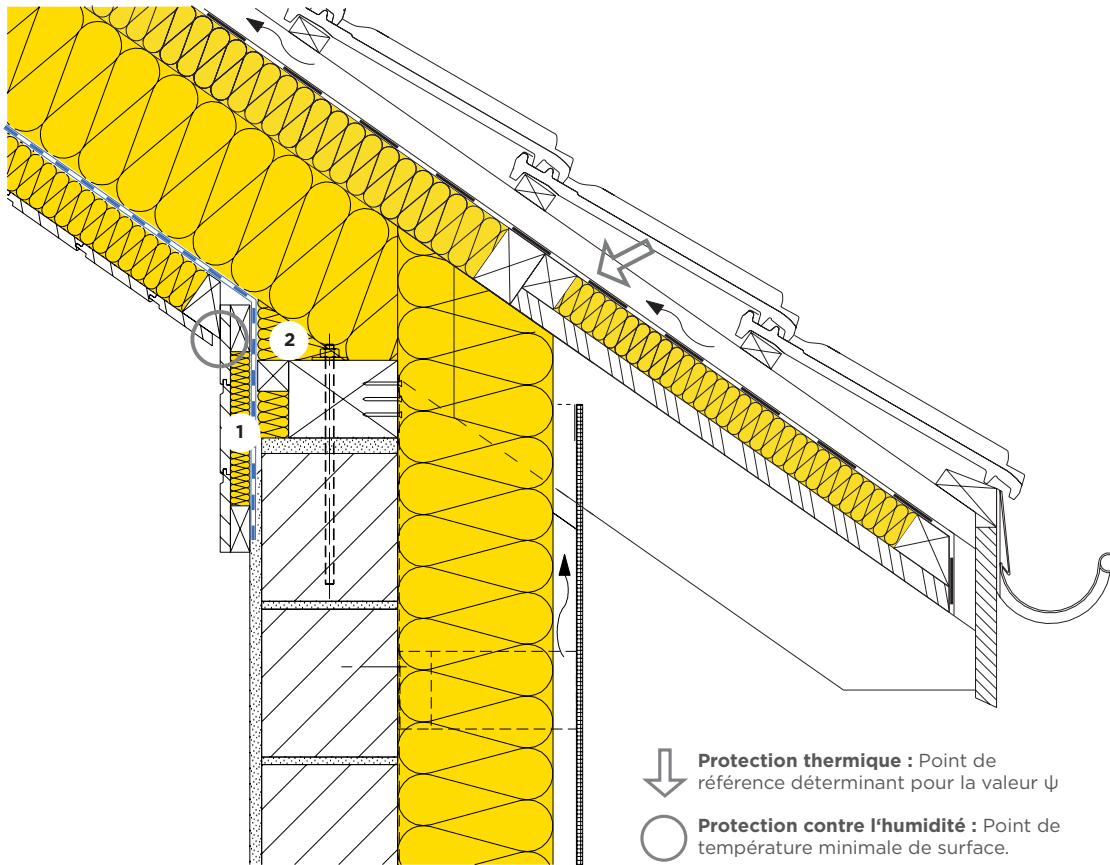

↓ **Protection thermique** : Point de référence déterminant pour la valeur ψ
○ **Protection contre l'humidité** : Point de température minimale de surface.

- 1 Isolation thermique et phonique
ISOLENE P 032, $\lambda_D = 0.032 \text{ W/(m K)}$
- 2 Isolation thermique et phonique
PB M 030, $\lambda_D = 0.030 \text{ W/(m K)}$

Protection thermique						
Coef. de transm. de chaleur toiture	U	[W/(m ² K)]	0.17	0.15	0.10	
Coef. de transm. de chaleur parois ext.	U	[W/(m ² K)]	0.19	0.15	0.10	
Coef. linéique de transmission thermique	ψ	[W/(m K)]	-0.07	-0.06	-0.05	

Protection contre l'humidité						
Température superficielle [E03]	$\theta_{si, min}$	[°C]	17.7	17.6	18.2	
Facteur de température superficielle	f_{Rsi}	[-]	0.934	0.930	0.949	
Humidité relative en surface [E03]	ϕ_s	[%]	58	58	56	
Humidité ambiante critique [E03] [E05]	$\phi_{100\%}$	[%]	87	86	90	
Humidité ambiante critique [E04] [E06]	$\phi_{80\%}$	[%]	76	76	77	

[E03] Température de l'air intérieur $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, humidité relative de l'air intérieur $\phi_i = 50\%$, temp. extérieure $\theta_e = -14.6^\circ\text{C}$.
[E04] Température de l'air intérieur $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, humidité relative de l'air intérieur $\phi_i = 50\%$, temp. extérieure $\theta_e = 8.4^\circ\text{C}$.
[E05] Critère de condensation superficielle.
[E06] Critère de contamination par des moisissures.

Ces données correspondent à l'état de la technique actuelle et se réfèrent uniquement aux produits ISOVER. Sous réserve de modifications techniques.