Detailblatt 24-920
Dämmung Wand 24-110: 60 + 120 + 60mm
Kriterium Schimmel

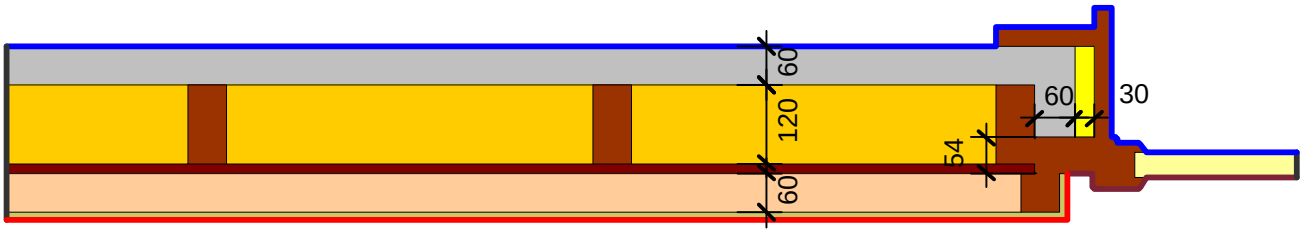

Material	λ[W/(m·K)]
Fichte, Tanne	0.140
Gips	0.400
Holzspanplatte 600	0.110
ISOVER ISOCONFORT 032	0.032
ISOVER ISOLENE P	0.032
ISOVER ISOPONTE	0.032
ISOVER SPARRENPLATTE 032 PR	0.032
Maske	0.035
Unbelüftete Hohlräume	Eps=0.9/0.9

Randbedingung	q[W/m²]	θ[°C]	R[(m²·K)/W]	ε
Aussen Standard		8.400	0.040	
Innen Fenster/Türen		20.000	0.150	
Innen Untere Raumhälfte		20.000	0.350	
Symmetrie/Bauteilschnitt	0.000			

ISOVER Bautechnik, August 2013

Detailblatt 24-920
Dämmung Wand 24-110: 60 + 120 + 60mm
Kriterium Schimmel

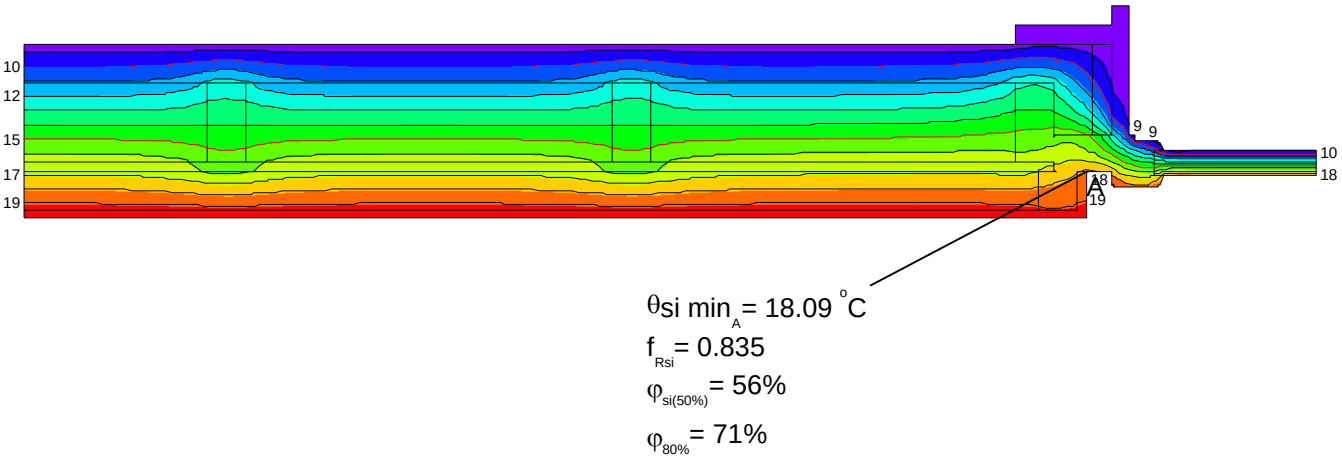

$\theta_{si\ min\ A}$ = 18.09 °C
f_{Rsi} = 0.835
$\varphi_{si(50\%)}$ = 56%
$\varphi_{80\%}$ = 71%



ISOVER Bautechnik, August 2013